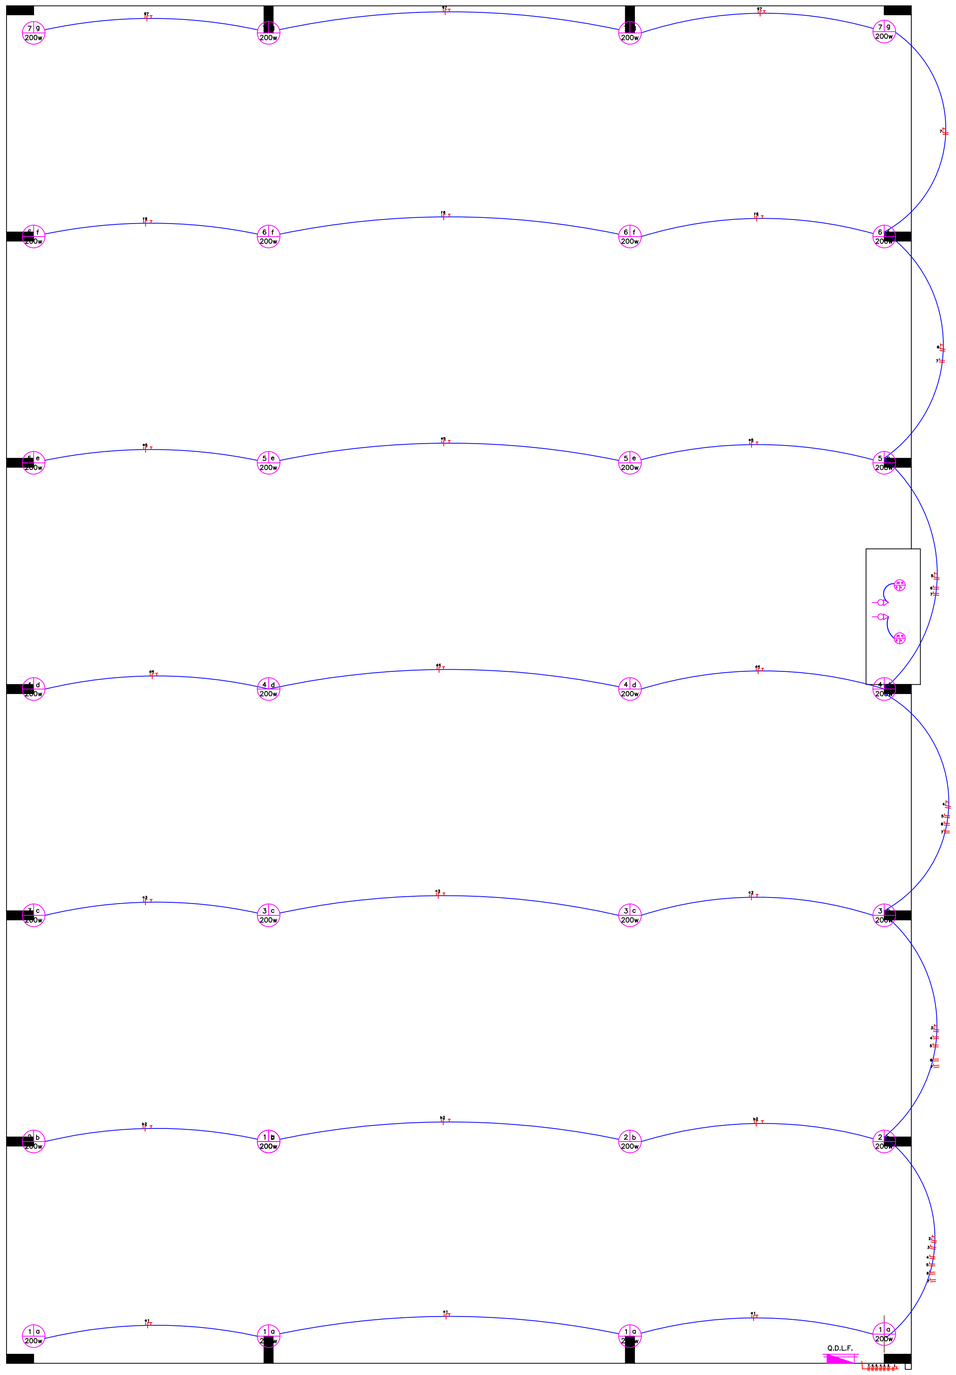



ELÉTRICO

LEGENDA	
	Ponto de Luz Teto
	Aterramento
	Quadro de distribuição embutido, a 1.30m do piso acabado
	Fios: Fase Neutro retorno terra paralelo


QUADRO DE CARGAS (QDLF – 1)

Circuito	Lâmpadas 200w	Carga w	Disjuntor	DR	Tensão	Fiação	Fases	Descrição
1	04	800	16A	–	220v	2.5	R	Refletores A
2	04	800	16A	–	220v	2.5	S	Refletores B
3	04	800	16A	–	220v	2.5	R	Refletores C
4	04	800	16A	–	220v	2.5	S	Refletores D
5	04	800	16A	–	220v	2.5	R	Refletores E
6	04	800	16A	–	220v	2.5	S	Refletores F
7	04	800	16A	–	220v	2.5	R	Refletores G
8	02 .36W	72	16A	–	–	2.5	S	Banheiros
Reserva	–	–	–	–	–	–	–	Circuito reserva 2
TOTAL	30	5672	32A	–	220v	10.0	R,S	


DIAGRAMA UNIFILAR

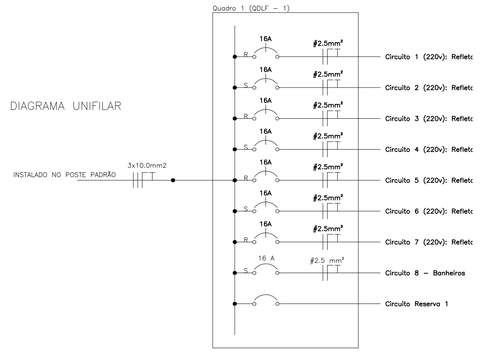

ÁGUA FRIA

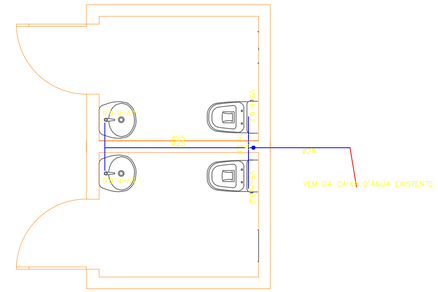

HIDROSSANITÁRIO

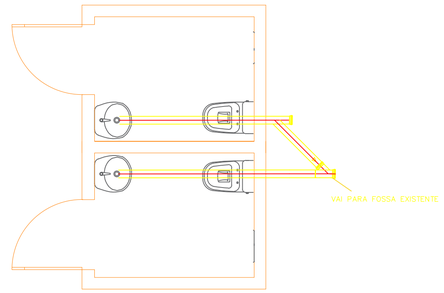

PREFEITURA DE XAXIM

TÍTULO:

SVVE QUADRA DE ESPORTES LOTEAMENTO RENASCER

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

THAYNARA VERGINASSI

SOLICITANTE:

PREFEITURA DE XAXIM

ASSUNTO:

ELÉTRICO
HIDROSANITÁRIO
ÁGUA FRIA

FOLHA:

ÚNICA

ÁREA:	DATA:	ESCALA:
585,76 M²	07/2020	1:100