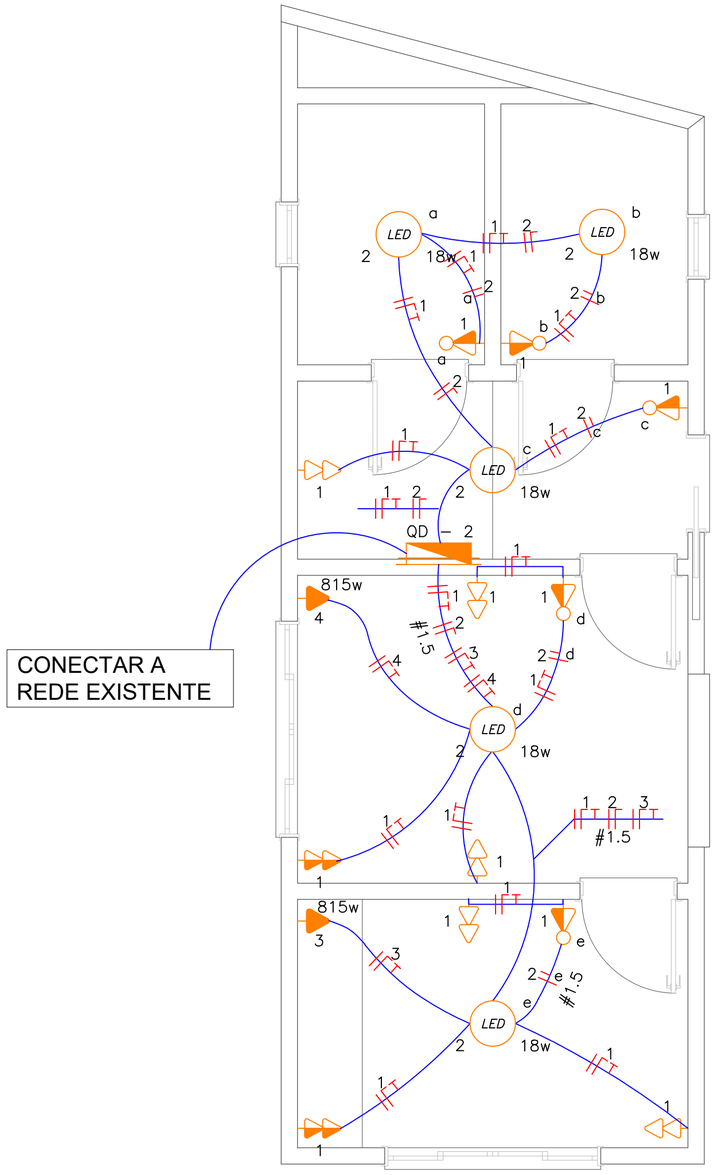


Planta Baixa Ampliação 03 - Direção/Coordenação
Esc: 1/50

QUADRO DE CARGAS (QD – 02)

Circuito	Lâmpadas 15w	Lâmpadas 20w	Tomadas 100w	Tomadas 815w	Carga w	Disjuntor	DR	Tensão	Fiação	Fases	Descrição
1	–	–	12	–	1200	10A	–	220v	2.5	A	Tomadas
2	02	03	–	–	90	6A	–	220v	1.5	A	Iluminação
3	–	–	–	01	815	25A	–	220v	2.5	A	Ar–Condicionado Direção
4	–	–	–	01	815	25A	–	220v	2.5	A	Ar–Condicionado Secretaria
Reserva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Circuito reserva 1
Reserva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Circuito reserva 2
TOTAL	02	03	12	02	2920	40A	–	220v	16.0	A	

DIAGRAMA UNIFILAR

Engeobra
CREA SC158454-0
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê- SC
E-mail.engenharia.engeobra@gmail.com Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA CEIM VILA DIADEMA XAXIM -SC

LOCAL: Rua Camargo - Distrito Industrial Vila Diadema, Xaxim - SC

PROJETO: ELÉTRICO

ESPECIFICAÇÕES: - Planta Elétrica Direção

DATA: 06/2021

DESENHO: N.O.

ÁREA: 671,05 m²

ESCALA: Indicada

PRANCHA: 03 /04

Projeto:

Assinado de forma digital por ENGEOBRA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI:26831579000128
Dados: 2021.06.17 16:05:40 -03'00'

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
Engº Civil- CREA SC 133319-7

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ:82.854.670/0001-30