

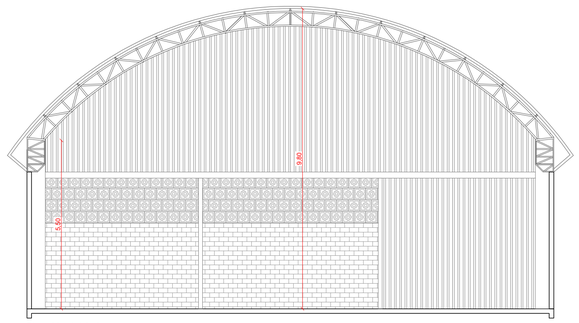


Bloco 03 - ginásio de esportes
Corte esquemático
Esc.: 1/100

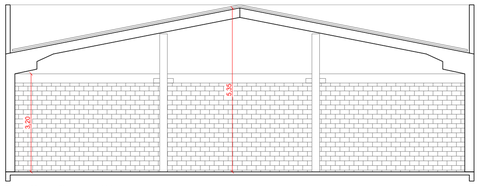

Bloco 02 - pavilhão secundário
Corte esquemático
Esc.: 1/100




Detalhe extintores
Esc.: Sem escala




Detalhe sinalização abandono de local
Esc.: Sem escala



Detalhe iluminação de emergência
Esc.: Sem escala




Detalhe abrigo gás
Esc.: Sem escala






LEGENDA:

1 - Botijão de GLP Capacidade: 13 Kg
2 - Válvula Para Botijão de GLP
3 - Registro Ø 3/8" NPT x BM
4 - Bucha de Redução Ferro Maleável Ø 1/2" x 3/8"
5 - Adaptador Para Mangueira + Braçadeira Ø 3/8"
6 - Mangueira Flexível para GLP Ø 3/8"
7 - Niple Duplo de Redução Ferro Maleável Ø 1/2 x 3/8"
8 - Luva Ferro Maleável Ø 1/2"
9 - Tubo Aço Galvanizado ou Cobre, Ø 1/2" sem costura

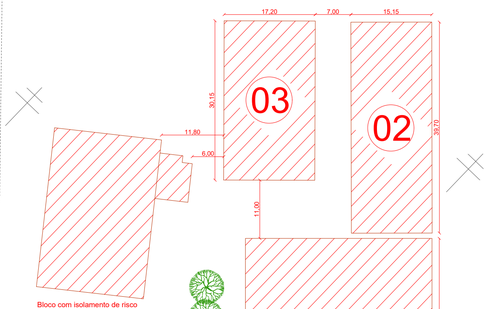


Planta de localização/locação
Esc.: 1/500






QUADRO DE ÁREAS	
Bloco 01 - Pavilhão central 01	2.398,00 m²
Bloco 02 - Pavilhão secundário 02	607,50 m²
Bloco 03 - Ginásio de esportes	520,00 m²
Bloco 04 - Posto de saúde	245,50 m²
Área total dos blocos:	**3.771,00 m²**

NOTA
Conforme IN 035, o sistema de acesso de viaturas é exigido para o imóvel. Seguindo o Art. 6, as vias de acesso para viaturas devem possuir largura mínima de 6 metros; suportar viaturas com peso de 25.000 kgf; não podem ser obstruídas na sua largura; possuir altura livre mínima de 4,5mt; e se houver portão de acesso deve possuir dimensões mínimas de 4 metros de largura e 4,5 metros de altura.

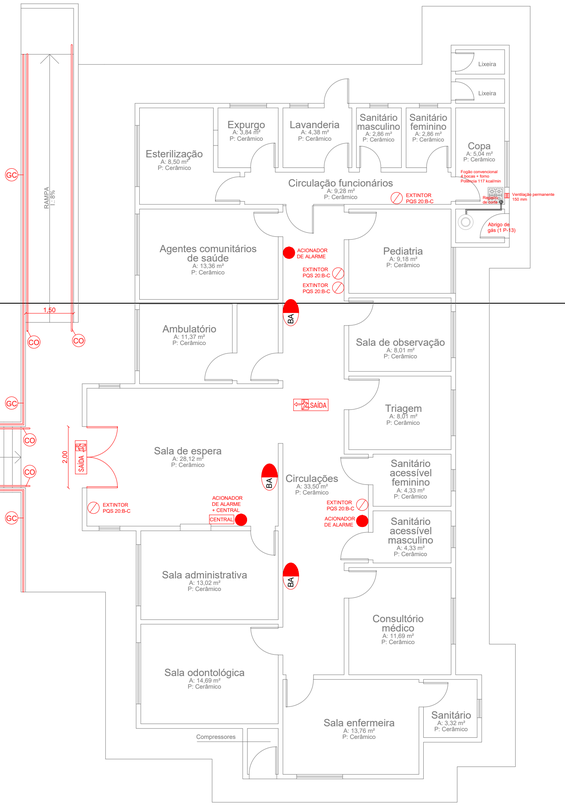

Detalhe corrimão e guarda-corpo metálico
Esc.: Sem escala


Detalhe corrimão metálico
Esc.: Sem escala

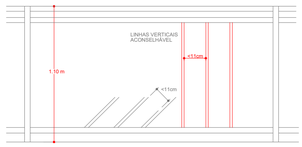

NOTA
A guarda seja horizontal, vertical, inclinada, em malha ou qualquer outro tipo, terá seus vãos menores de tal modo que uma esfera de 11 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura.


Detalhe guarda-corpo metálico
Esc.: Sem escala

Bloco 04 - Posto de saúde
Planta de sistemas de prevenção contra incêndio
Esc.: 1/100

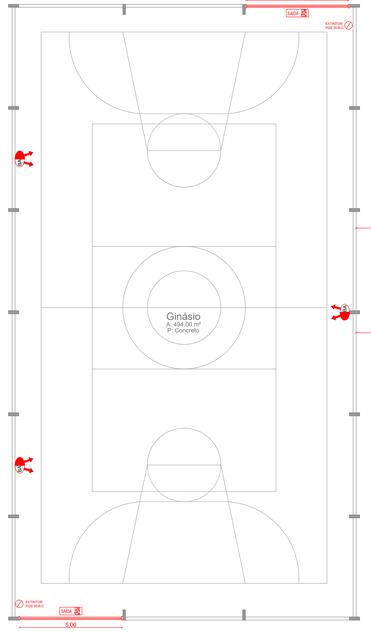

Bloco 03 - Ginásio de esportes
Planta de sistemas de prevenção contra incêndio
Esc.: 1/150

LEGENDA	
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4Kg - 20 B-C
SAÍDA	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTÔNOMO)
BA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS)
BA	LUMINÁRIA TIPO FAROLETE (BLOCO AUTÔNOMO 1200 LUMENS)
PA	PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTÍVEL (CONF. DA PROJEÇÃO DHUMO) = 0 A 1 (MAIOR A MENOR) (MAIS)
CO	CORRIMÃO METÁLICO DUPLO H. - 92 cm e 70 cm
GC	GUARDA CORPO METÁLICO H. - 1,10 m

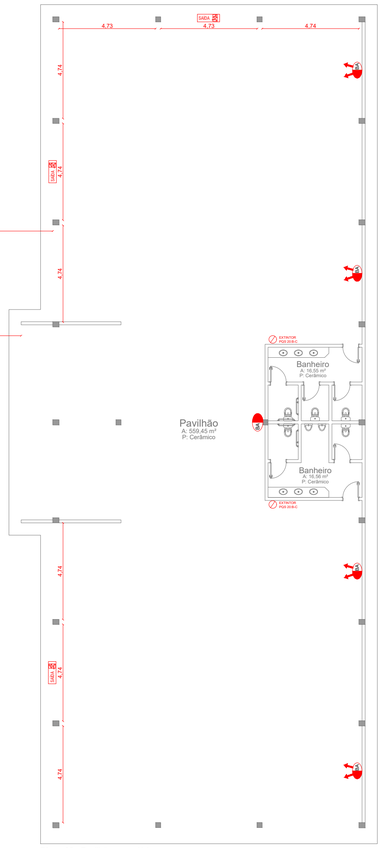

Bloco 02 - Pavilhão secundário
Planta de sistemas de prevenção contra incêndio
Esc.: 1/150



GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - FEIRA VILA DIADEMA - XAXIM

LOCALICADE: VILA DIADEMA
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 09/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 02/03

Conteúdo:
PLANTA LOCALIZAÇÃO - DETALHAMENTOS
BLOCO 02 - PAVILHÃO SECUNDÁRIO - PROJETO PREVENTIVO
BLOCO 03 - GINÁSIO DE ESPORTES - PROJETO PREVENTIVO
BLOCO 04 - POSTO DE SAÚDE - PROJETO PREVENTIVO

Área: 3.771, 00 m²

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc. PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 — PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 2022.09.28 10:28:19 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
4ª BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO A8397000888A APROVADO EM 06/12/2022 - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.