


## Central de Gás
Sem escala

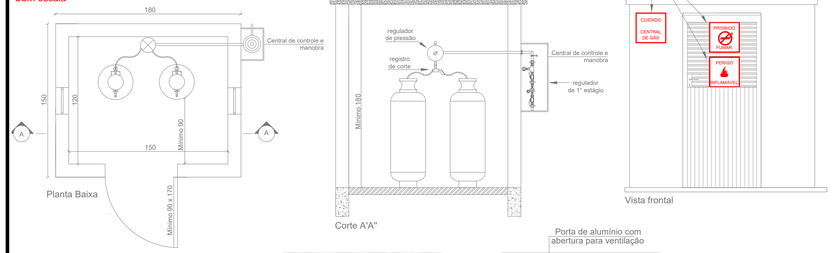



## Detalhe Corrimão e Guarda Corpo - Rampa
Sem escala

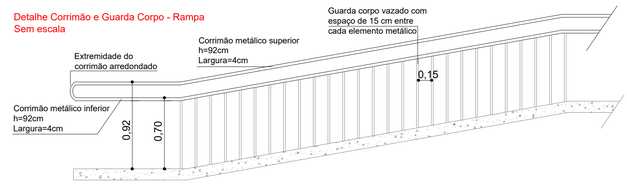



## Detalhe Corrimão e Guarda Corpo - Escadas
Sem escala

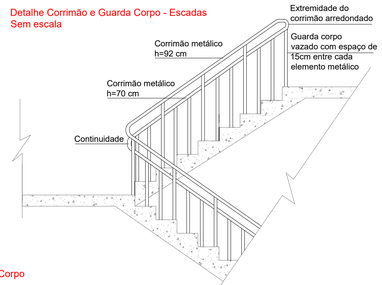



## Detalhe Hidrante de Recalque
Sem escala

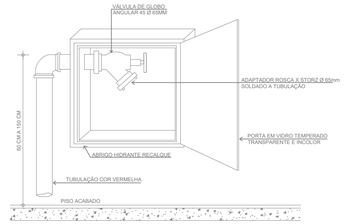


## Detalhe Conjunto de Controle e Manobra para Central de GLP
Sem escala

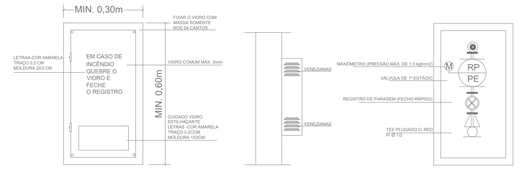


## Detalhe Guarda Corpo
Sem escala

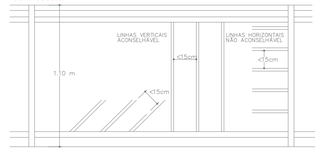



NOTA
A guarda seja horizontal, vertical, inclinada, em malha ou qualquer outro tipo, terá seus vãos menores de tal modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura.


| HP | COMPRIMENTO DAS MANGUEIRAS | DIMENSÕES | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C |
| HP 10 | 10.00 m | 45 | 75 | 17 |
| HP 15 | 15.00 m | 45 | 75 | 17 |
| HP 20 | 20.00 m | 45 | 75 | 17 |
| HP 25 | 25.00 m | 45 | 75 | 17 |
| HP 30 | 2x15.00 m | 70 | 90 | 17 |

As mangueiras deverão possuir, no mínimo, pressão de trabalho de 100 MCA

## Abrigo de Gás
Sem escala

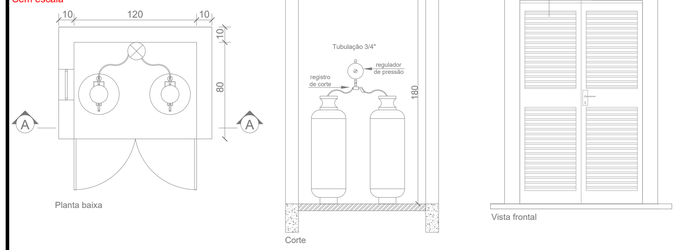


## Detalhe Corrimão Escadas
Sem escala

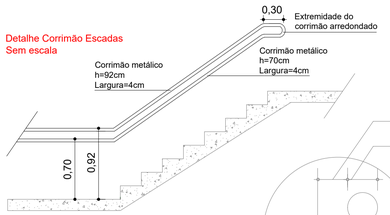






NOTA
A) O CORRIMÃO DEVERÁ SER ISENTO DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS;


B) DEVEM SER EXECUTADOS DE FORMA A PODEREM SER AGARRADOS FÁCIL E CONFORTAVELMENTE, PERMITINDO UM CONÍNUO DESLOCAMENTO DA MÃO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO, SEM ENCONTRAR QUAISQUER OBSTRUÇÕES, ARESTAS OU SOLUÇÕES DE CONTINUIDADE;

C) DEVER SER EXECUTADOS PARA RESISTIR A UMA CARGA DE 900 N, APLICADA EM QUALQUER PONTO DELES, VERTICALMENTE DE CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SENTIDOS.


## Detalhe Ventilação Permanente
Sem escala

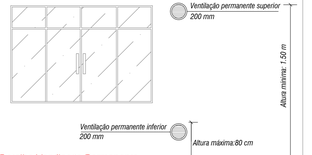



## Detalhe Hidrante - abrigo de mangueiras
Sem escala

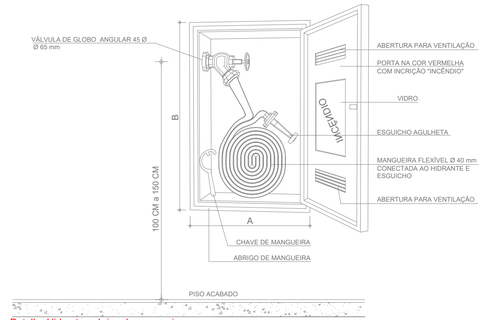


## Detalhe Regulador de 1° Estágio
Sem escala




## Detalhe Regulador de 2° Estágio
Sem escala








Corte Demonstrativo do Sistema Hidráulico Preventivo
Esc: 1/100

## SAÍDA

Placa com indicação de saída com efeito fotoluminescente
Dimensões: 50x32 cm

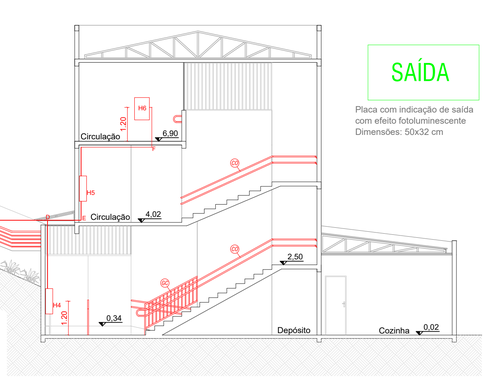



NOTA
Alimentação 220V
Autônomia mínima de 1 hora
Nível de Iluminamento: 5 Lux

h: Acima da Abertura/Esquadria

PISO ACABADO

Detalhe Iluminação de Emergência
Sem escala




PISO ACABADO

Detalhe Extintores
Sem escala

## MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

- **Revestimento de piso:** antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante
- **Revestimento de parede e divisória:** incombustível, retardante ou não propagante
- **Revestimento de teto e forro:** incombustível, retardante ou não propagante
- **Material termo acústico:** incombustível, retardante ou não propagante
- **Material de decoração:** incombustível, retardante ou não propagante




Corte Demonstrativo do Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio
Esc: 1/100

## SAÍDA

NOTA
Alimentação 220V
Tensão máxima de 30 Vcc
Autônomia mínima de 3 horas
Placa em acrílico ou material similar. Dimensões: 50x32 cm
Fundo branco leitoso c/ letras e seta em vermelho. Letras com traço de de 2,0 cm e moldura de 8x18 cm

h: Acima da Abertura/Esquadria

PISO ACABADO

Detalhe Sinalização de Abandono de Local
Sem escala

# PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
COMPLEXO ESCOLAR MUNICIPAL DR. ARI MOACIR LUNARDI
Rua Farrapos, 1914 - Bairro Ari Lunardi - Xaxim

Data: 01/2020

Resp. Técnico:
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=83857607000110, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2020.05.20 11:00:01 -03'00'
Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

Escala: Indicada

Município:
Município de Xaxim/SC CNPJ: 82.854.670/0001-30

Área: 2.375,23 m²

Desenho:

Especificação: Corte Demonstrativo dos Sistemas Preventivos Detalhamentos

Prancha: PCI -03