



Corte B'B"
Esc: 1/125

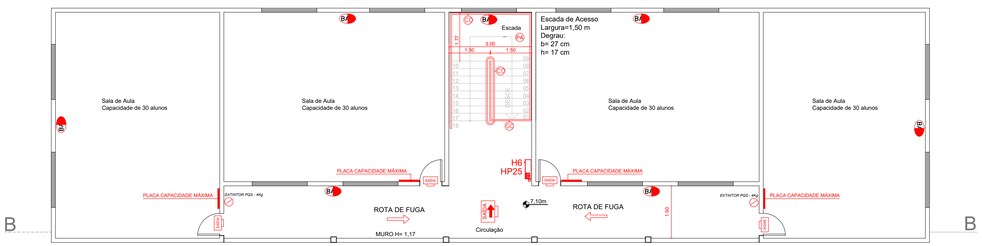

Planta pavimento superior
A: 270,00 m²
Esc: 1/100

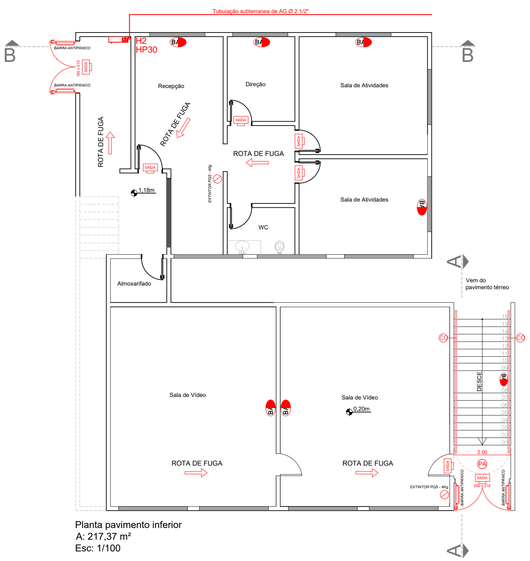

Planta pavimento inferior
A: 217,37 m²
Esc: 1/100

NOTA: Nas rotas de fuga horizontais e verticais, a iluminação convencional destes ambientes, deve ter acionamento automático com uso de sensor de presença.


LEGENDA/SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR DE PO QUÍMICO - 4 KG
	EXTINTOR DE ÁGUA - 10 LITROS
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO) - 25x16cm
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO) - 50x32cm
BA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTONOMO - 30 LEDS)
BA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO TIPO FAROLETE 1200 LUMENS)
	SENTIDO DE ROTA DE FUGA
PA	PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTÍVEL (CONF. DE PEÇAS ENSAIADAS = 0,4 - ENSAIO A NBR10 E ENSAIO)
CO	CORRIMÃO
GC	GUARDA-CORPO
	REGISTRO DE CORTE
RG	ABRIGO DE MANGUEIRAS - HIDRANTE
	TUBULAÇÃO DE COBRE GÁS
	TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO HIDRANTE

Para os sistemas de iluminação de emergência e sinalização de abandono de local deverá ser previsto circuito elétrico específico com disjuntor devidamente identificado, sendo que cada bloco autônomo deverá



Detalhe 03
Sem escala

Corte A'A"
Esc: 1/125

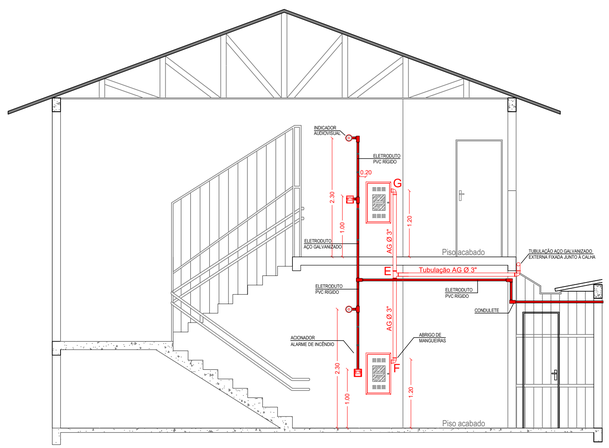


Detalhe 02
Sem escala

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVEST.

Deverão ser:

- Revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante
- Revestimento de parede e divisória: incombustível, retardante ou não propagante
- Revestimento de teto e forro: incombustível ou retardante
- Material termo acústico: não propagante e retardante
- Material de decoração: não propagante

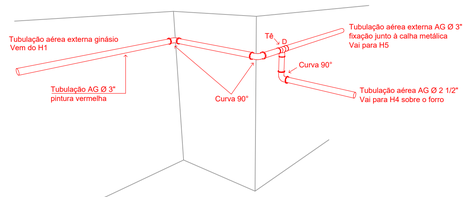

Detalhe 01
Sem escala

PROJETO SISTEMAS PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
Escola Básica Municipal Santa Terezinha
Rua Angelo Bottan - nº 63 - Bairro Santa Terezinha - Xaxim

Data: 01/2020

Resp. Técnico:
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=83857607000110, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Razão: 2020.05.29 11:04:23 -03'00'
Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

Escala: Indicada

Área: 2.817,85 m²

Município:
Xaxim - SC

Desenho:

Especificação:
Planta Pavimento Inferior
Planta Pavimento Superior
Corte A'A"
Corte B'B"
Detalhamentos

Prancha: PCI-02